


Ochrona dodatkowa przed dotykkiem pośrednim: po stronie 0,4kV SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TN-C-S

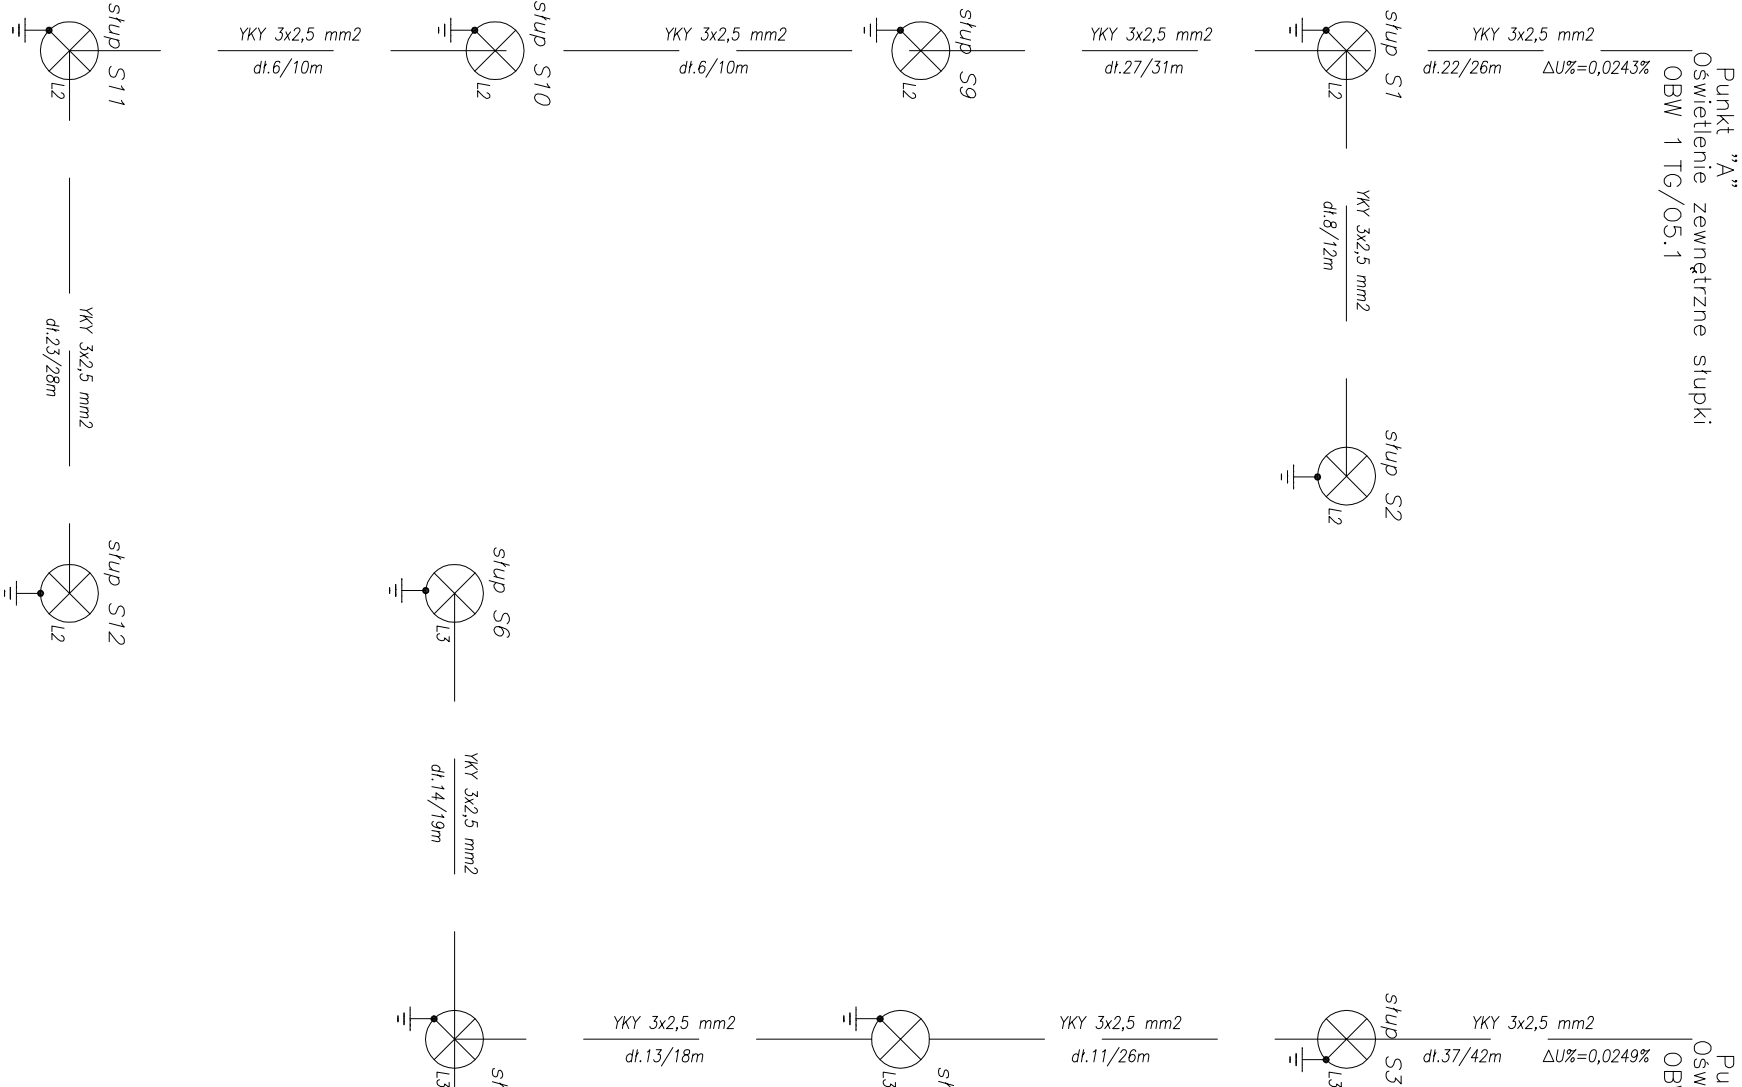

- Uwag
1. We wspólnym wykopie z kablem prowadzić uziom z płaskownika FeZn 25x4mm<sup>2</sup>, w taki sposób aby uziom nie stykał się z powierzchnioowo z powłoką kabla.
  2. Słupy oświetleniowe uziemić do uziomu.

ART - DES PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA BIURO: UL. SZEROKA 61/2 71-11 SZCZECIN TEL: 91 4462298 GSM: 602305151 e-mail: biuro@art-des.pl
PROJEKT CHOROŹNY PRACOWNIA AUTORSKIM KOPLOWANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNEJ "ART-DES" ZABRONIONE USTAWA Z DN. 4.02.1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKEWNYCH (DZ.U. NR24, POZ.83)
TYTUŁ PROJEKTU
BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ
NAZWA RYSUNKU
SCHEMAT POŁĄCZEŃ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
Data03.2014
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDYNEK REMIZY STRAŻACKIEJ WĘGORZYNO, UL. RUNDOWSKA 40 /NR EWID. DZIAŁEK:1233, 944r OBR.0001 WĘGORZYNO
PROJEKTANT mgr inż. Mariusz Płakowski nr upr. ZAP/0125/PWOE/11
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Piotr Markowski nr upr. ZAP/0218/PWOE/11
E-04
Skala-:-